


Certificate of Analysis

Analysis No	309-2026	Article No.	MgLac.PURE.P
Article	Mleczan magnezu	Batch Number	25-024621
Expiration Date	10.07.2027	Shipment Date	09.03.2026
Test Date	09.03.2026	Validation Date	16.03.2026
Validation Result	Conform	Approved By	Head of Laboratory

Test Unit	Value	Specifications	Unit	Methods
FIZCH				
Zawartość wilgoci (MOIST)	0.09	≤ 1	%	SOP.A.FIZCH.MOIST&ASH
Zawartość popiołu (ASH)	18.61	≤ 40	%	SOP.A.FIZCH.MOIST&ASH
Aktywność wody (AW)	0.43	≤ 0.6	-	SOP.A.FIZCH.AW
FTIR				
Tożsamość - identyfikacja FTIR (ID)	potwierdzona - widmo zgodne	potwierdzona - widmo zgodne	-	SOP.A.FTIR.ID
AAS.HeavyMetals				
Zawartość ołowiu (Pb)	0.585	≤ 3	ppm	SOP.A.AAS.HeavyMetals
Zawartość kadmu (Cd)	0.157	≤ 1	ppm	SOP.A.AAS.HeavyMetals
ORGLEP				
Postać	bezpостaciowy proszek	krystaliczny proszek, bezpostaciowy proszek	-	SOP.A.ORGLEP
Barwa	biała	charakterystyczny a, biała, żółta	-	SOP.A.ORGLEP
Zapach	charakterystyczny	charakterystyczny, bezwonny	-	SOP.A.ORGLEP
Smak	charakterystyczny	charakterystyczny	-	SOP.A.ORGLEP
MICRO				
Obecność Salmonella spp.	Nie wykryto w 25g	Nie wykryto w 25g	-	SOP.A.MICRO
Ogólna liczba pleśni i drożdży (grzybów)	<100	≤ 1000	CFU/g	SOP.A.MICRO

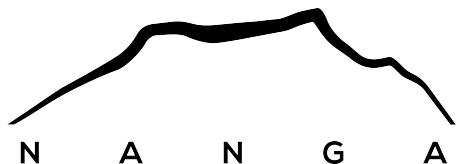

NANGA Przemysł Figura
Piłska 24
77-400 Błękwi

Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych	<100	≤ 10000	CFU/g	SOP.A.MICRO
Liczba bakterii z grupy Enterobacteriaceae	<10	≤ 100	CFU/g	SOP.A.MICRO
Liczba bakterii E. coli	<100	≤ 100	CFU/g	SOP.A.MICRO
Liczba bakterii S.aureus	<100	≤ 1000	CFU/g	SOP.A.MICRO

K. Piłbarch

Approved: Head of Laboratory
Błękwi, 16. März 2026